

Warmtenetrapportering 2025

Definitief rapport gepubliceerd op 30/10/2026

VLAAMS
ENERGIE- &
KLIMAATAGENTSCHAP

www.vlaanderen.be/veka

Warmtenetrapportering 2025
Netbeheerders en leveranciers van warmte- en koudenetten in het Vlaamse Gewest rapporteren jaarlijks gegevens aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de Vlaamse Nutsregulator (VNR). Dit rapport bundelt de resultaten van de warmtenetrapportering aan het VEKA over gegevensjaar 2025.

Eind 2025 waren in Vlaanderen 103 actieve warmte- en koudenetten gemeld. Samen leverden deze netten 968 GWh thermische energie, dit is 7,8% meer dan in 2024.

Om een zo volledig mogelijk sectorbeeld te geven, werden ontbrekende gegevens waar mogelijk aangevuld op basis van gegevens uit andere beschikbare bronnen, zoals rapporteringen aan de VNR, gegevens van OVAM, informatie over gekoppelde netten en cijfers uit het voorgaande rapporteringsjaar. Cijfers die op deze laatste manier werden aangevuld, zijn ramingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Dit rapport werd opgesteld aan de hand van gegevens die met de grootste zorg werden verzameld. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en zijn aangestelden kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid die tot directe of indirecte, materiële of immateriële schade aanleiding zou geven. De gebruiker neemt kennis van deze informatie ‘as is’ en blijft eindverantwoordelijke voor het eventuele verder gebruik ervan. Fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid kunnen steeds gemeld worden via het contactformulier op: https://apps.energiesparen.be/contact.

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever
Samir Louenchi
Administrateur-generaal
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Koning Albert II-laan 15, bus 460
1210 Brussel
veka@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/veka

Depotnummer
D/2026/3241/388

INHOUD

INHOUD 3

LIJST VAN AFKORTINGEN 4

1. SAMENVATTING 5

2. ALGEMEEN REGELGEVEND KADER 7

3. BELEIDSMATIGE TOEPASSING 7

4. STATISTIEKEN OVER WARMTENETTEN 8

4.1 Lengte warmtenet 8

4.2 Eindafnemers 9

4.3 Energielevering 10

4.4 Type thermische energie 12

BIJLAGE 1. TABEL MET RAPPORTERINGSPLICHTIGE WARMTENETTEN 15

LIJST VAN AFKORTINGEN

Afk.	Beschrijving
GWh	Gigawattuur: 1 GWh = 10^9 Wh = 10^6 kWh
VEKA	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (website: www.vlaanderen.be/veka)
VITO	Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (website : https://vito.be/nl)
VME	Vereniging van mede-eigenaars
VNR	Vlaamse Nutsregulator (website: https://www.vlaamsenutsregulator.be)

1. SAMENVATTING

103	968 GWh	+7,8%
actieve warmte- en koudenetten gemeld in Vlaanderen	**thermische energie geleverd** via warmte- en koudenetten	**meer energielevering** ten opzichte van 2024

Warmtenetten leveren steeds meer duurzame warmte en koude in Vlaanderen.

193 km	14.017
leidingen voor warmte en koude	gemelde eindafnemers

Kort samengevat: Vlaanderen telt meer actieve warmte- en koudenetten, met een duidelijke stijging in geleverde thermische energie.

- De geleverde thermische energie steeg met 7,8%.
- Het aantal gemelde eindafnemers steeg met ongeveer 20%.
- De stijging van de energielevering wordt vooral gedragen door de industriële stoomlevering.
- Het aandeel restwarmte nam toe. Het aandeel hernieuwbaar bleef gelijk.

2. ALGEMEEN REGELGEVEND KADER

De rapporteringsverplichting aan het VEKA volgt uit een uitvoeringsbepaling bij artikel 12.2.1 van het Energiedecreet.
Voor monitoring, voorbereiding en evaluatie van het warmtebeleid, is in de Vlaamse wetgeving (het Energiebesluit van 19 november 2010 Artikel 10.1.1/1) opgenomen dat elke warmte- of koudenetbeheerder per apart warmte- of koudenet verplicht is om jaarlijks voor 31 maart te rapporteren over diverse kenmerken van het warmte- of koudenet, zoals de eigenschappen van de productie-installatie, de energielevering aan en door het warmte- of koudenet, de lengte en het aantal afnemers.

Voor de indeling van de netten wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen energie-efficiënte stadsverwarming en overige warmtenetten. Warmtenetten kunnen worden beschouwd als energie-efficiënte stadsverwarming als deze voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het Energiebesluit van 19 november 2010, Artikel 1.1.1. 32°/1[1].

3. BELEIDSMATIGE TOEPASSING

De belangrijkste doelstellingen van het warmteplan 2025 (loopt verder tot 2030) zijn een bijdrage leveren aan het bindende nationale streefcijfer voor het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en een bijdrage leveren aan de bevordering van de energie-efficiëntie in Vlaanderen. De warmtenetrapportering geeft inzicht in de levering van thermische energie uit hernieuwbare bronnen via warmte- of koudenetten over verschillende jaren, waarmee de beleidsdoelstelling geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd kan worden.


Sinds de invoering in 2013 van financiële steun voor groene warmte, restwarmte, warmtenetten en geothermie is een aanzienlijk aantal nieuwe projecten gerealiseerd en nog gepland. Het jaar 2025 was goed voor zo'n 968 GWh warmte en koude geleverd via warmte- en koudenetten. Op basis van geplande en goedgekeurde projecten, wordt verwacht dat dit verder kan stijgen naar 2400 GWh tegen 2030, zoals opgenomen in het VEKP.

In de warmtekaart kan bijkomende informatie terugvonden worden als aanvulling op dit rapport:
- de warmtevraag (uitgesplitst per technologie);
- via de inschatting tegen 2030 van het VEKP is een potentieelinschatting gemaakt van hernieuwbare technologieën voor de levering van warmte, evenals voor industriële restwarmte;
- een kosten-baten analyse om het potentieel van warmtelevering via warmtenetten in te schatten;
- een projectie van de warmtevraag richting 2030 en 2050 (zie rapport Warmte in Vlaanderen 2024).

[1] Definitie van energie-efficiënte stadsverwarming volgens het Energiebesluit van 19 november 2010: "Energie-efficiënte stadsverwarming zijn de leidingen van een stadsverwarmings- en stadskoelingssysteem die één van de volgende energiebronnen of technologieën gebruikt:
a) ten minste 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen (biomethaan en gas afkomstig uit het aardgasdistributienet of het vervoernet, ook al worden er daarvoor garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen voorgelegd, zijn geen hernieuwbare energiebronnen voor stadsverwarming);
b) ten minste 50% restwarmte;
c) ten minste 50% uit een combinatie van de energiebronnen of technologieën, vermeld in punt a) of b);
d) ten minste 75% warmte uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling met een broeikasgasemissie van minder dan 250 g CO_2-equivalent/kWh over de hele economische levensduur van de installatie die onderworpen is aan het Europese emissiehandelsysteem;
e) ten minste 75% uit een combinatie van de energiebronnen of technologieën, vermeld in punt a), b) of d)."

4. STATISTIEKEN OVER WARMTENETTEN

4.1 LENGTE WARMTENET

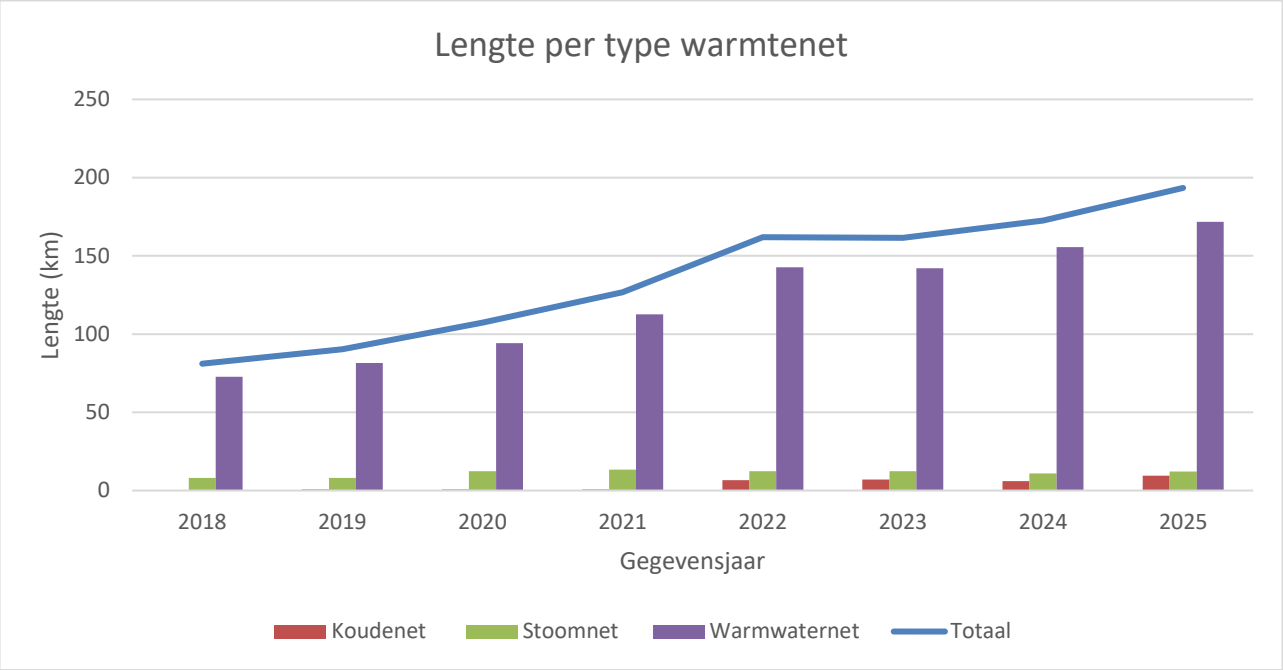


Figuur 1: Lengte per type warmtenet[2]

Door nieuwe netten en uitbreidingen van bestaande netten nam de totale leidinglengte in 2025 toe met 21 kilometer. Eind 2025 telde Vlaanderen 103 actieve warmte- en koudenetten met samen 193 kilometer enkelvoudige leiding voor de levering van thermische energie. Warmwaternetten vormen veruit het grootste aandeel, met 172 kilometer leiding verspreid over 91 netten. De 8 stoomnetten beschikken over 12 kilometer leiding, terwijl de 4 koudenetten samen goed zijn voor 10 kilometer leiding.

[2] De cijfers van 2023 zijn gecorrigeerd dankzij verduidelijkte instructies en toelichting bij gegevensjaar 2024. Er waren een aantal netten die de retourlengte in plaats van de enkelvoudige lengte van het net rapporteerden. Dit kwam neer op een totaal van zo'n 44 km aan leidingen die te veel waren gerapporteerd in 2023. De gecorrigeerde lengte van de warmte- en koudenetten in gegevensjaar 2023 is daardoor ongeveer 160 km, in plaats van de origineel gerapporteerde som van 205 km.

4.2 EINDAFNEMERS

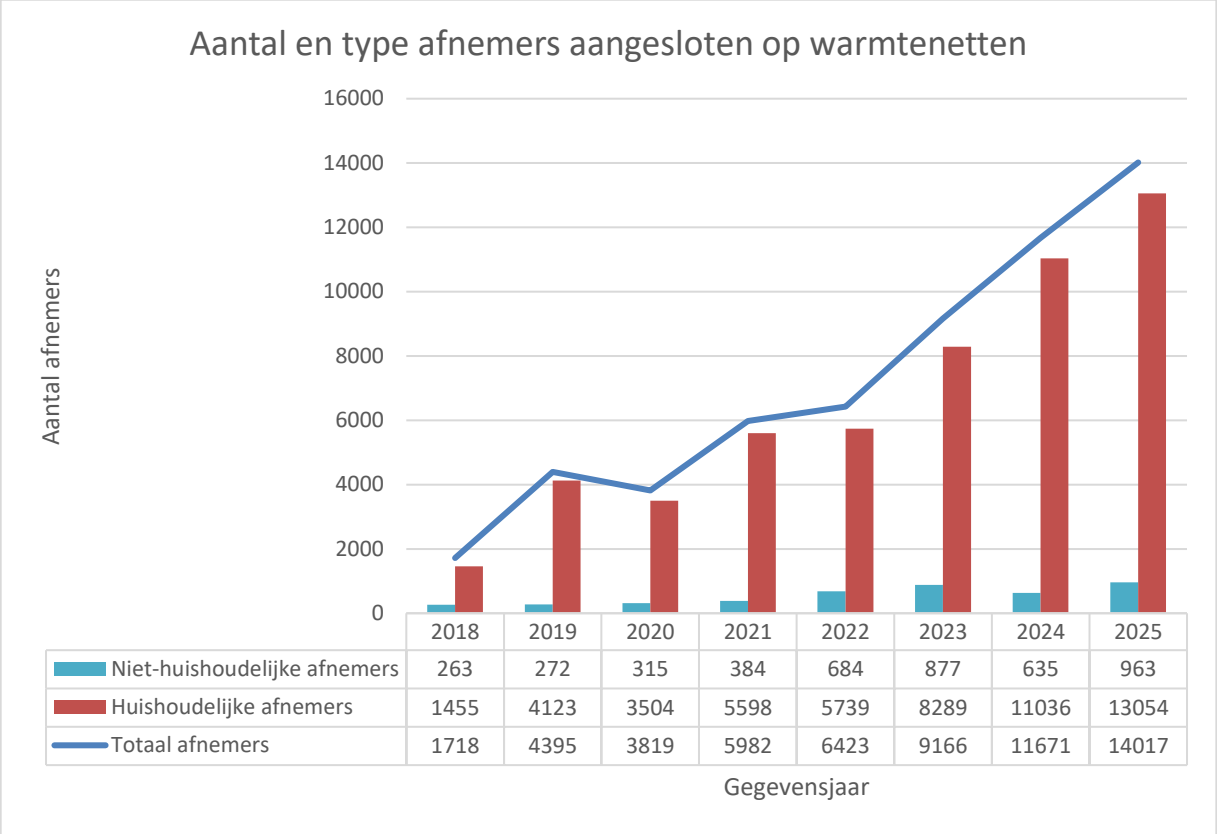

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-huishoudelijke afnemers	263	272	315	384	684	877	635	963
Huishoudelijke afnemers	1455	4123	3504	5598	5739	8289	11036	13054
Totaal afnemers	1718	4395	3819	5982	6423	9166	11671	14017

Figuur 2: Aantal en type afnemers aangesloten op de warmtenetten


In totaal werden er 14.017 eindafnemers gemeld in 2025, 20% meer dan in 2024. Het aantal huishoudelijke afnemers steeg met 18% tot 13.054 en het aantal niet-huishoudelijke afnemers nam toe met 52% tot 963.

Verschillen tussen de cijfers van 2025 en eerdere rapporteringsjaren zijn voornamelijk te verklaren door de verdere uitbouw van verschillende warmtenetten, waardoor bijkomende afnemers werden aangesloten, onder meer in nieuwe woongebouwen en uitbreidingsprojecten. Daarnaast werden in enkele gevallen bestaande aansluitingen of eindgebruikers nauwkeuriger in kaart gebracht, wat heeft geleid tot verbeteringen in de rapportering van het aantal huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers.
Voor een aantal netten konden, dankzij een verdere verfijning van de toepassing en interpretatie van de rapporteringsrichtlijnen, verbeteringen in de classificatie van aansluitingen worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen beperkte verschuivingen optreden tussen de verschillende categorieën. Deze wijzigingen weerspiegelen voornamelijk een nauwkeurigere en meer consistente rapportering.

Hoewel huishoudens 93% van de gemelde eindafnemers vertegenwoordigen, gaat het grootste deel van de geleverde thermische energie naar industriële afnemers.

4.3 ENERGIELEVERING

In 2025 werd 1.027 GWh thermische energie in de netten geïnjecteerd en 968 GWh warmte en koude geleverd aan de eindafnemers. Het berekende netverlies bedroeg daarmee 5,8%, zoals te zien is in Figuur 3.
Na een dalende trend van energielevering vanaf 2021 is er sinds gegevensjaar 2024 opnieuw een stijging waar te nemen in de geleverde thermische energie die zich voortzet in 2025. De geleverde thermische energie steeg met 7,8% tegenover 2024.

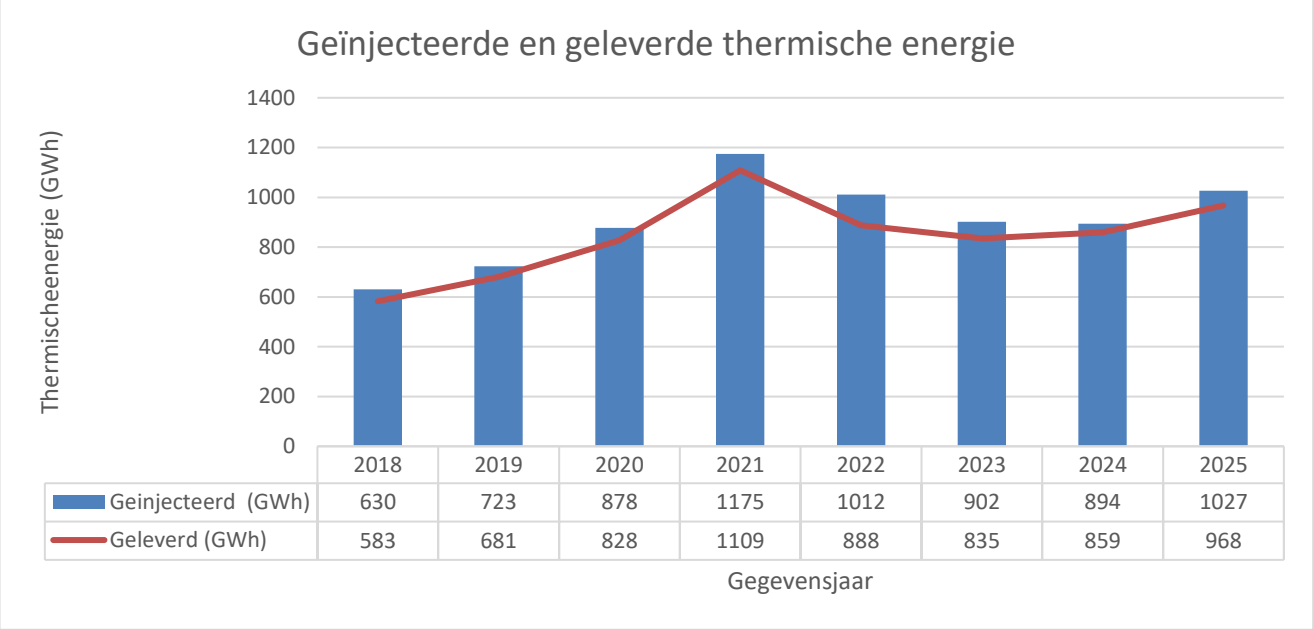

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geinjecteerd (GWh)	630	723	878	1175	1012	902	894	1027
Geleverd (GWh)	583	681	828	1109	888	835	859	968


Figuur 3: Geïnjecteerde en geleverde thermische energie

Zoals te zien is in Figuur 4 werd ongeveer 60% van de geleverde thermische energie geleverd in de vorm van stoom. De industriële stoomlevering steeg van 438 GWh in 2024 naar 559 GWh in 2025. Dit komt door een verhoogde levering via reeds bestaande stoomnetten. Deze stijging verklaart een groot deel van de groei van de totale energielevering.

De aanwezigheid van stoomlevering in de tertiaire sector vanaf 2025 weerspiegelt de aangepaste sectorindeling van bestaande leveringen en vormt geen nieuwe ontwikkeling in de warmtelevering.
De warm water warmtelevering aan de *andere sector*[3] is gestegen van 17 GWh in 2024 naar 51 GWh. Deze stijging is toe te schrijven aan de ingebruikname van twee nieuwe netten in deze sector en de groei van bestaande netten.

Ongeveer één derde van de door warmtenetten geleverde thermische energie onder de vorm van warm water ging naar de industrie, wat hoger ligt dan in 2024. De levering van warm water via warmtenetten naar de residentiële en tertiaire sector daalde, van respectievelijk 64 GWh en 205 GWh in 2024 naar 57 GWh en 120 GWh in 2025. Deze daling is in het totale cijfer van geleverde thermische energie minder zichtbaar door de sterke toename van de stoomleveringen.
De gerapporteerde cijfers voor 2025 werden beïnvloed door de verdere uitbouw van nieuwe warmtenetten, een uitzonderlijke stopzetting en significante vermindering van warmtelevering bij enkele netten en gerichte correcties van historische gegevens naar aanleiding van bijkomende kwaliteitscontroles. Hierdoor weerspiegelen de verschillen ten opzichte van voorgaande jaren niet alleen de feitelijke evolutie van de warmtelevering, maar ook een verbetering van de volledigheid en nauwkeurigheid van de gerapporteerde gegevens.

[3] De *andere sector* is de verwoording zoals ze in de rapportering wordt gebruikt en verwijst naar een *niet gespecifieerde sector*.

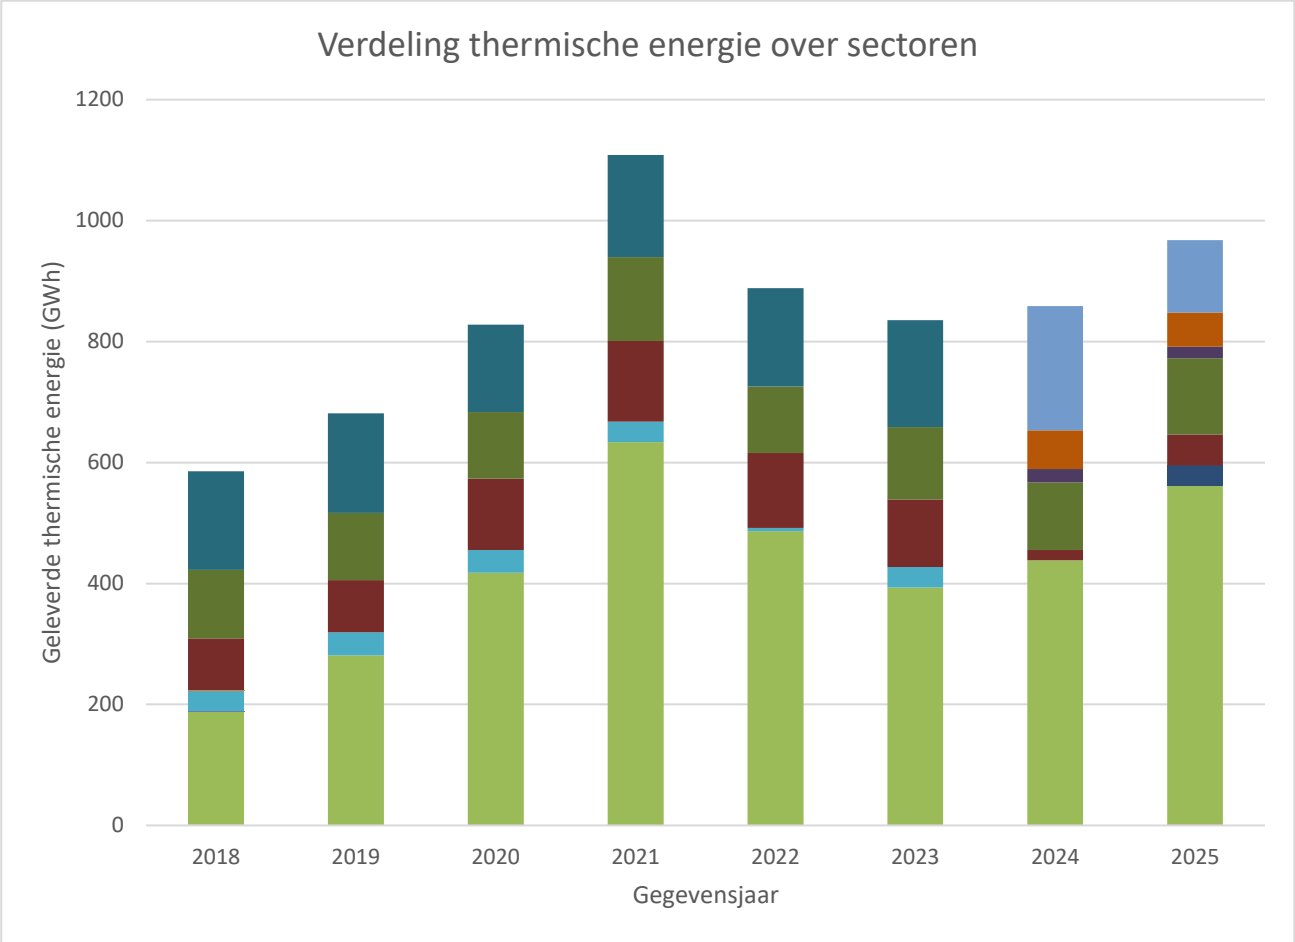


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Warm water aan tertiaire sector (GWh)							205	120
Warm water aan residentiële sector (GWh)							64	57
Warm water aan residentiële en tertiaire sector (GWh)	163	165	145	169	162	177		
Warm water aan landbouwsector (GWh)							22	19
Warm water aan industriesector (GWh)	113	111	110	139	110	120	112	126
Warm water aan andere sector (GWh)	86	86	118	133	124	112	17	51
Stoom aan tertiaire sector (GWh)							0	34
Stoom aan residentiële en tertiaire sector (GWh)	34	38	38	34	5	34		
Stoom aan industriesector (GWh)	186	281	417	634	486	393	438	559
Koude aan residentiële en tertiaire sector (GWh)	0	0	0	0	1	1	1	2

Figuur 4: Verdeling thermische energie over sectoren per jaar[4]

In Figuur 5 is te zien dat de industrie de grootste afnemer is van de geleverde warmte en koude in Vlaanderen.

[4] Sinds gegevensjaar 2024 is de sectorindeling verfijnd. Waar voorheen (2018-2023) residentiële en tertiaire verbruiken werden samengevoegd in Figuur 4 onder *'residentiële en tertiaire sector'* en afname door de landbouwsector vermoedelijk onder '*andere sector'*, worden deze vanaf gegevensjaar 2024 afzonderlijk gerapporteerd. Dit verklaart in Figuur 4 de herallocatie sinds gegevensjaar 2024 van warmtelevering die eerder onder de *andere sector* viel, naar meer passende categorieën.

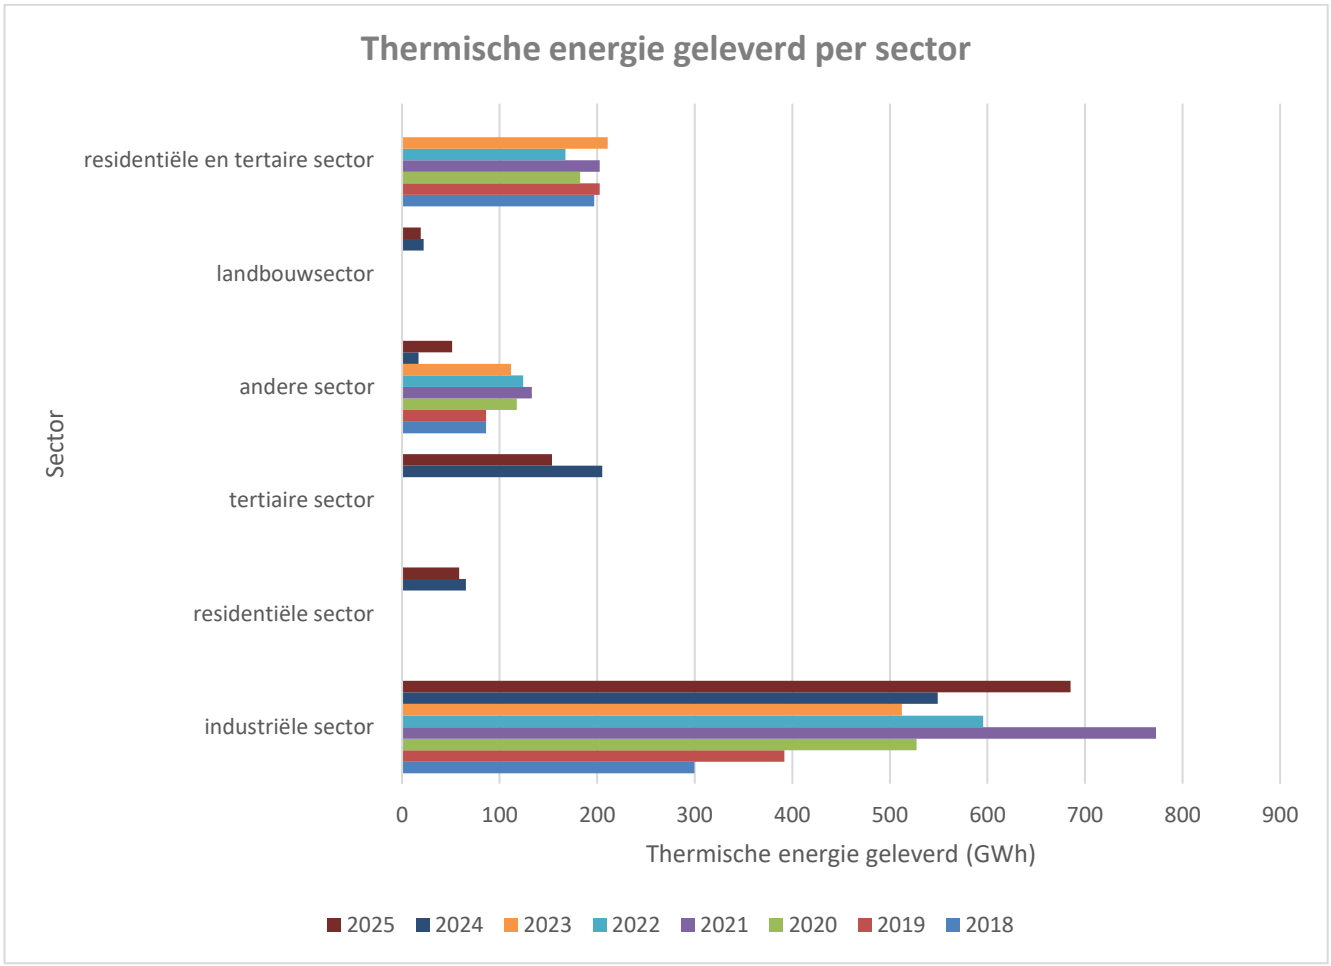

Figuur 5: Thermische energie per sector

4.4 TYPE THERMISCHE ENERGIE

De oorsprong van de geleverde thermische energie via warmtenetten kan verschillend zijn. In Figuur 6 wordt het aandeel van de geleverde thermische energie via warmtenetten getoond die afkomstig is uit hernieuwbare energie[5].

In 2025 was 47% van de via warmtenetten geleverde thermische energie afkomstig uit hernieuwbare energie, dat is ongeveer hetzelfde als in 2024. Ongeveer 65% van de hernieuwbare geleverde warmte betreft warmte uit de hernieuwbare fractie van afvalverbrandingsovens[6].


Ook het aandeel van de geleverde thermische energie via warmtenetten die afkomstig is uit restwarmte is te zien in Figuur 6. Restwarmte wordt in deze typologie gedefinieerd als *proceswarmte die vrijkomt uit een proces dat niet tot doel heeft warmte te produceren en dat niet stuurbaar is naargelang de warmtevraag; en die vrijkomt uit een proces dat niet tot doel heeft elektriciteit of mechanische energie te produceren.*

5 De thermische energie in het warmtenet heeft een hernieuwbare oorsprong als de opwekker één van de volgende types is: WKK-eenheden op hernieuwbare brandstoffen; WKK-eenheden op geothermische energie of zonne-energie; eenheden die enkel warmte opwekker uit hernieuwbare brandstoffen; alle eenheden die enkel warmte opwekken die als energiebron geothermische energie, omgevingsenergie of zonne-energie gebruiken.
Onder hernieuwbare brandstoffen wordt verstaan: vaste biomassa; restafval van hernieuwbare oorsprong van huishoudens, industrie, ziekenhuizen en tertiaire sector, het betreft biologisch afbreekbare materialen verbrand in specifieke installaties; biogas; of vloeibare biobrandstoffen.

6 Voor de verbranding van huishoudelijk afval, welke onder restwarmte valt, wordt een verdeling gemaakt van hernieuwbare en niet-hernieuwbare bron op basis van de vaste groenfactor.


Het aandeel restwarmte steeg met ongeveer 5 procentpunt tot 56%. Ongeveer het volledige aandeel van de restwarmte betreft de warmte die geleverd wordt door de afvalverbrandingsinstallaties.

Hernieuwbare energie en restwarmte zijn geen wederzijds uitsluitende categorieën. Energie kan tegelijk als hernieuwbaar en als restwarmte worden beschouwd, bijvoorbeeld bij de hernieuwbare fractie van restwarmte uit afvalverbranding.

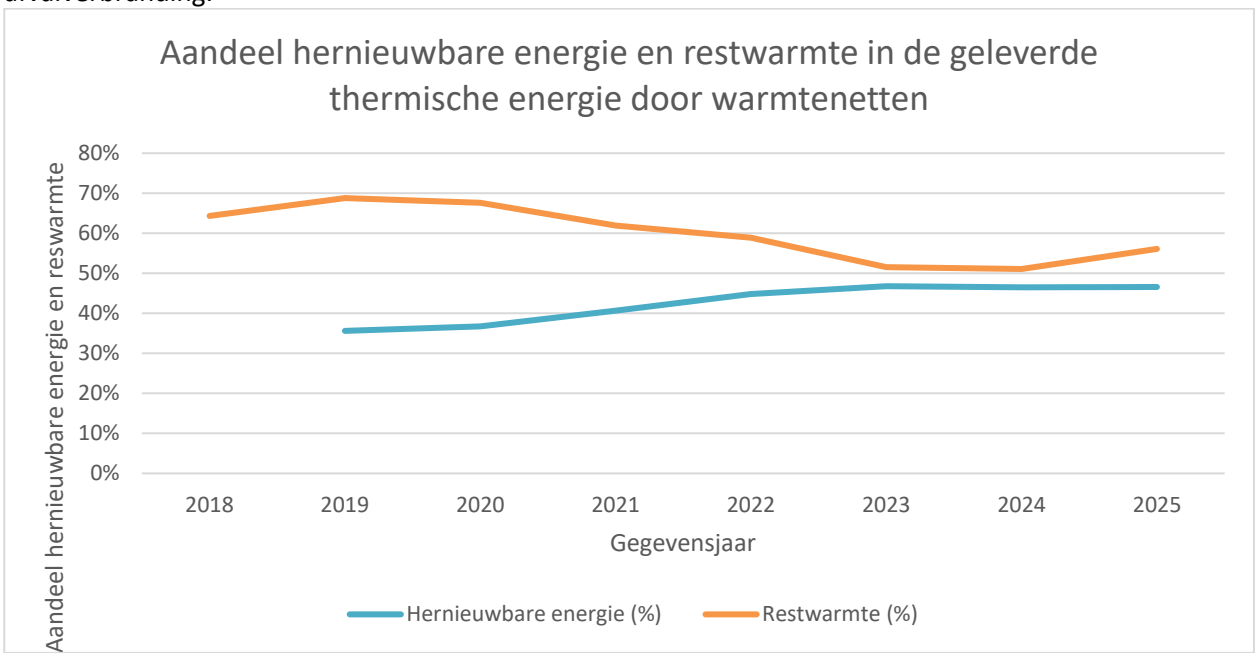

Figuur 6: Aandeel hernieuwbare energie en restwarmte in de geleverde thermische energie door warmtenetten

In Figuur 7 is een meer specifieke verdeling te zien van de afkomst van de thermische energie afhankelijk van de bron waaruit ze is ontstaan. Het aandeel niet-hernieuwbare restwarmte steeg van 26% naar 31%, terwijl het aandeel energie dat noch hernieuwbaar noch restwarmte is, daalde van 28% naar 22%. Het hernieuwbare aandeel is bijna niet gewijzigd.

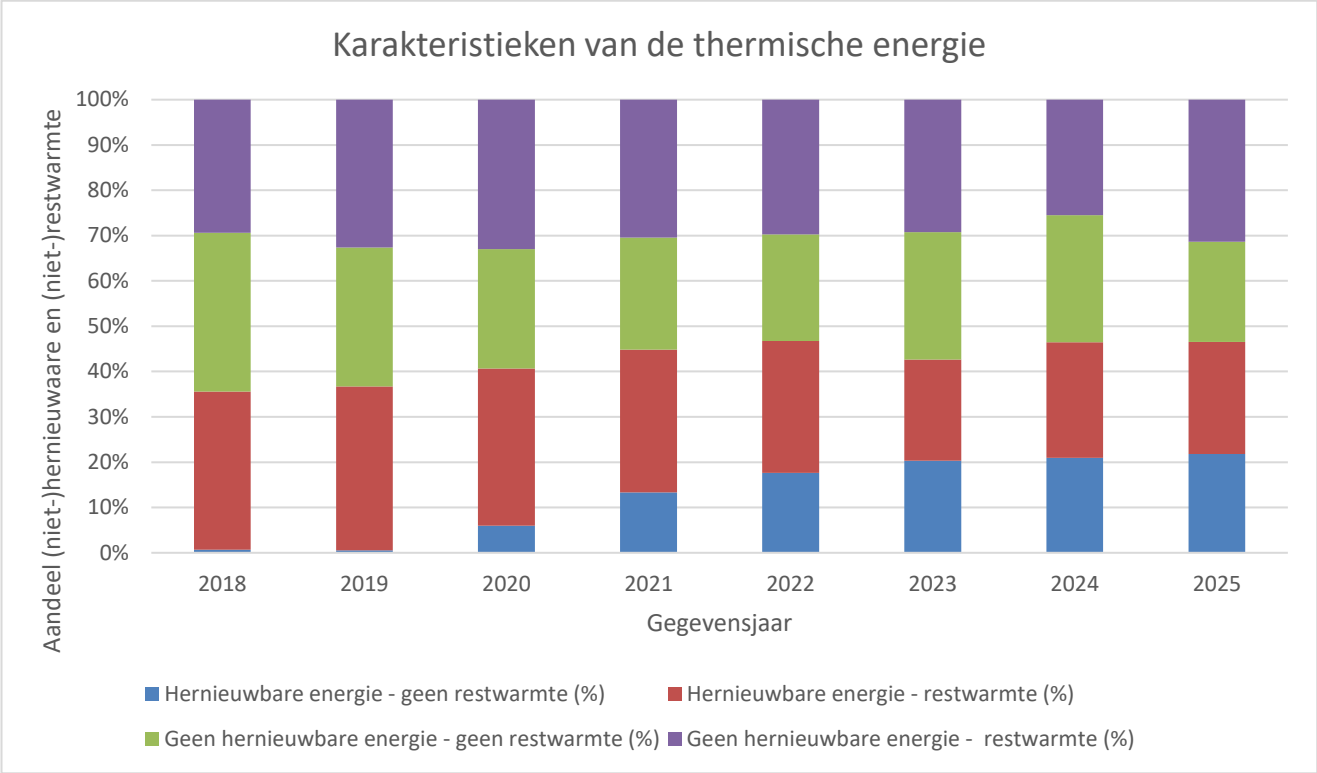

Figuur 7: Karakteristieken van de thermische energie

BIJLAGE 1. TABEL MET RAPPORTERINGSPLICHTIGE WARMTENETTEN

Gemeente	Project	Warmtenet-nummer	Leverancier	Netbeheerder
Aalst	VMM St-Elisabeth	410020018	Veolia nv-sa	Veolia nv-sa
Antwerpen	Fluvius Antwerpen Blue Gate	110020042	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Antwerpen	Indaver-Amoras	110020028	INDAVER NV	INDAVER NV
Antwerpen	Nieuw Zuid	110020011	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Antwerpen	VME Longitude	110020059	VME Longitude p/a Syndicus EVARES	VME Longitude p/a Syndicus EVARES
Beringen	Heat Integration Borealis	710040013	Biostoom Beringen	Biostoom Beringen
Berlaar	Zonnige Kempen Welvaartstraat	120020018	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Berlaar	Zonnige Kempen Winterhof	120020025	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Beveren-Doel	N1 Leiding Indaver-INEOS	460030029	INDAVER NV, SLECO	INEOS Phenol Belgium NV
Bocholt	Scholen van Morgen Bocholt	720030011	vzw Katholiek Basisonderwijs Bocholt	DBFM Scholen van Morgen
Bocholt	Warmtenet Bocholt	720030028	Landschapsenergie CVBA	Landschapsenergie CVBA
Booischot	Zonnige Kempen Pleinstraat	120140013	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Brugge	Warmtenet Brugge - IVBO	310050016	IVBO	IVBO
Brugge	KODIJ – Kolenkaai Brugge	310050023	KODIJ	KODIJ
Dessel	Fluvius Dessel De Ark	130060011	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Diksmuide	Hof ter Bloemmolens	320030015	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Doel	Ecluse	460030012	INDAVER NV, SLECO	Ecluse
Eeklo	Sportpark Eeklo	430050019	Veolia nv-sa	Veolia nv-sa
Eke/Nazareth	Park ter Eecken warmtenet	440480011	HMS	HMS
Evergem/Gent	Oleon - Total - Fuji Oil Europe	440000011	Oleon NV	Oleon NV

Gent	Désiré Fievestraat 2-12F, 14-28C	440210137	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Désiré Fievestraat 3A-3C, 5A-5E, 7A-7E, 9A-9C, Stokerijstraat 4-8	440210144	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Excelsior - Ijkmeesterstraat 2-360	440210090	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Hemptinne	440210168	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Kartuizerlaan/Pierre de Geyterstraat	440210175	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Luminus Warmtenet Gent	440210014	Luminus NV	Luminus NV
Gent	Macharius	440210106	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Nieuwe Dokken	440210052	DuCoop cvba	DuCoop cvba
Gent	Rabot 1	440210113	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Rabot 2	440210120	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Sint-Vincentiusplein 2-6, 8-66	440210151	Luminus NV	Thuispunt Gent
Gent	Stora Enso - Volvo	440210021	Stora Enso Langerbrugge NV	Stora Enso Langerbrugge NV
Gent	Warmtenet studentenhomes Kantienberg	440210076	Universiteit Gent	Universiteit Gent
Gent	Warmtenet studentenhomes Vermeylen-Heymans	440210083	Universiteit Gent	Universiteit Gent
Gent	Water-link - Eastman - IVAGO	440210069	Water-link	Water-link
Gistel	Brouwerijdomein Gistel	350050014	Woonwel cvba	Woonwel cvba
Grobbendonk	Albertstroom - Kerkstoel	130100021	Albertstroom NV	BIOGASTEC NV
Grobbendonk	Zonnige Kempen Wijnrankplein	130100014	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Halle	Warmtenet Parkrand te Halle	230270013	Noven Noord bv	Noven Noord bv
Harelbeke	Goudwinde 1&2	340130030	CVBA Mijn Huis	CVBA Mijn Huis
Harelbeke	Goudwinde 3&4	340130023	CVBA Mijn Huis	CVBA Mijn Huis
Harelbeke	IMOG-Nerva	340130016	IMOG cv Opdraver	IMOG cv Opdraver
Hasselt	Cordium Broeker Winning	710220019	Wonen in Limburg	Wonen in Limburg

Hasselt	Quartier Bleu	710220033	GEISER	GEISER
Hasselt	Warmtenet Domein Kiewit	710220026	Stad Hasselt	Stad Hasselt
Herent	Houtkant en Roots Herent	240380016	Noven Noord bv	Noven Noord bv
Herenthout	Zonnige Kempen Lindelaan	130120012	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Hooglede	Dumobil Warmtenet Hooglede	360060010	Veolia nv-sa	Veolia nv-sa
Hoogstraten	Fluvius Hoogstraten-De Kluis	130140010	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Houthalen	Bionerga - Aquafin	720390016	Bionerga NV	Bionerga NV
Houthalen-Helchteren	STORG-Molenheide	720390023	STORG bvba	STORG bvba
Kortrijk	Warmtenet Wijk Venning	340220014	Wonen Regio Kortrijk	Wonen Regio Kortrijk
Kuurne-Harelbeke	Fluvius Kuurne-Harelbeke	340000012	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Lanaken	Warmtenet op de intrasite bij OPZC Rekem	730420017	OPZC Rekem	OPZC Rekem
Leuven	Balk Van Beel - Ark - Twist	240620013	Veolia nv-sa	Fluvius System Operator cvba
Leuven	Heetwaternet campus Gas-thuisberg	240620020	UZ Leuven	UZ Leuven
Leuven	Hertogensite	240620044	KWOnet bv	KWOnet bv
Leuven	Koudenet Janseniushof	240620037	KWOnet bv	KWOnet bv
Leuven	KU Leuven - Erasmushuis	240620051	KU Leuven	KU Leuven
Lint	Greenhouse Lint	110250012	SEDS ESCO BV	SEDS ESCO BV
Lommel	Green Logix Biogas - Farm Frites	720200018	Green Logix Biogas	Green Logix Biogas
Mol	Balmatt site (VITO)	130250023	Kempens Warmtebedrijf	Fluvius System Operator cvba
Mol	Guido Gezellestraat	130250030	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Mol	Rodekruislaan	130250016	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Mol	Warmtenet JRC	130250054	VITO NV	VITO NV
Mol	Warmtenet Residentiewijk Boeretang Mol	130250078	Cordeel Maintenance NV	Cordeel Maintenance NV
Mol	Warmtenet Stookplaats VITO-Residentiewijk Mol	130250061	VITO NV	VITO NV

Mol-Dessel	Warmtenet SCK•CEN - BP - VITO	130250047	VITO NV	SCK•CEN
Mortsel	Agfa-Minerve	110290025	Warmte Verzilverd	Warmte Verzilverd
Mortsel	Scholen van Morgen Mortsel	110290018	Stadsbestuur Mortsel	DBFM Scholen van Morgen
Oostakker	Cohousing Kerselaar	440210045	Cohousing Kerselaar	Cohousing Kerselaar
Oostende	Oostende	350130013	Beauvent cvba	Beauvent cvba
Oostende	Scholen van Morgen Oostende	350130020	Scholengroep 27 Stroom	DBFM Scholen van Morgen
Oudenaarde	Scholen van Morgen Oudenaarde	450350014	vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde	DBFM Scholen van Morgen
Roeselare	Fluvius Roeselare Hectaar Noordoost	360150063	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Roeselare	Fluvius Roeselare Roobaertpark	360150056	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Roeselare	MIROM	360150025	Mirom Roeselare o.v.	Mirom Roeselare o.v.
Roeselare	Scholen van Morgen Roeselare	360150032	vzw Scholengroep Arkorum	DBFM Scholen van Morgen
Roeselare	Sint-Idesbald	360150018	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba
Roeselare	Subnet VME Het Laere	360150049	Hoofdvereniging Van Mede-Eigenaars Van Het Onroerend Complex Het Laere - Fase 1	Hoofdvereniging Van Mede-Eigenaars Van Het Onroerend Complex Het Laere - Fase 1
Schilde	Scholen van Morgen 's Gravenwezel	110390015	GO! Centraal - Scholengroep 3 Agora	DBFM Scholen van Morgen
Sint-Amands	Scholen van Morgen Sint-Amands	120410017	vzw Sint-Jan-Berchmansinstituut	DBFM Scholen van Morgen
Sint-Gillis-Waas	Scholen van Morgen Sint-Gillis-Waas	460200019	vzw Katholieke Basisscholen Waasland Noord	DBFM Scholen van Morgen
Sint-Katelijne-Waver	Scholen van Morgen Sint-Katelijne-Waver	120350016	Gemeente Sint-Katelijne-Waver	DBFM Scholen van Morgen
Sint-Niklaas	Warmtenet Clementwijk Sint-Niklaas	460210018	Noven Noord bv	Noven Noord bv
Tervuren	Warmtenet Panquin Tervuren	241040018	Noven Noord bv	Noven Noord bv
Torhout	Warmtenet OCMW Torhout	310330019	OCMW Torhout	OCMW Torhout
Turnhout	Fluvius Turnhout Heizijde	130400022	Fluvius System Operator cvba	Fluvius System Operator cvba

Turnhout	Niefhout	130400015	Veolia nv-sa	Fluvius System Operator cvba
Turnhout	Tracks Turnhout	130400039	SEDS ESCO BV	SEDS ESCO BV
Veerle	Zonnige Kempen Wijngaardbos	130530019	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Veurne	Suikerpark	380250019	Noven nv	Fluvius System Operator cvba
Waregem	Warmtenet Waterfront	340400010	Noven Noord bv	Noven Noord bv
Wemmel	Scholen van Morgen Wemmel	231020013	Scholengroep 9 Ringscholen	DBFM Scholen van Morgen
Westerlo	WOW-P1 Esco	120210013	WOW-P1	WOW-P1
Westmeerbeek	Zonnige Kempen Stationsstraat	130160018	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Wielsbeke	Stoomnetwerk Agristo	370170013	A&U Energie	A&U Energie
Wielsbeke	Stoomnetwerk Unilin	370170020	A&U Energie	A&U Energie
Wilrijk	Warmtenet Terbekehof	110020035	ISVAG	ISVAG
Zaventem	Warmtenet G16 - Terminal & ABD zone	230940015	Brussels Airport Company	Brussels Airport Company
Zaventem	Warmtenet G702 - Brucargo	230940022	Brussels Airport Company	Brussels Airport Company
Zoerle Parwijs	Zonnige Kempen Schietboom-straat	130490016	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen
Zoerle Parwijs	Zonnige Kempen Sint Antonius	130490023	Zonnige Kempen	Zonnige Kempen